


埋込連結使用例

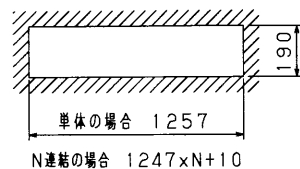

埋込穴寸法

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.5	
2	反射板	1	CGC t0.5 白	
3	固定金具	2	SGC t1.0	
4	ランプソケット	2	PBT	DFS-5201
5	端子台	1	PA	DFC-3621
6	プッシュスクリュー	2		
7	安定器	1		FMK-456205
8	ランプ	1		FHF32ワット
9	チューブ	1	PC	CO-40010

■初期照度補正機能付照明器具使用上のご注意

この器具はランプの初期の明るさを自動的に補正する機能を持つ照明器具であり、定格ランプの寿命時に初期時の器具光束が得られる設計となっています。ご使用の際は次の点にご注意ください。

- ・ランプを寿命末期まで使用される場合（自動リセット）
安定器が寿命末期を検知し、ランプを消灯します。ランプ交換後は自動的に初期照度機能をリセットし、ランプの明るさが初期状態に戻ります。
- ・ランプを寿命末期前に交換される場合（手動リセット）
ランプを寿命末期まで使用せずに取り替える場合は自動リセットが動作しませんので、手動リセットが必要となります。
以下手順によりランプの明るさを初期状態に戻してください。
①ランプを取り外す。②電源ONを1秒以上、電源OFFを3秒以上を3回繰り返す。③新しいランプを取り付ける。
- ・初期照度機能がリセットされた際はランプ点灯10秒後に初期時の器具光束の明るさに変化します。（10秒間は100%の明るさで点灯します）
- ・ランプを装着していない状態で電源をON/OFFを繰り返すと初期照度機能がリセットし、ランプの明るさが初期状態に戻る場合があります。
- ・電源は切らずにランプを取り外した場合、初期照度機能がリセットし、ランプの明るさが初期状態に戻る場合があります。
- ・SESL（調光信号により制御するもの）、コントロールスと組み合わせのご使用はできません。
- ・器具・ランプの汚れに対する補正はできません。定期的な清掃をお勧めします。
- ・照明器具2台以下とオフピカスイッチを組み合わせる場合は、オフピカスイッチを2箇所以下でご使用ください。
照明器具を3台以上でご使用の場合は問題ありません。
- ・照明器具2台以下とオフピカスイッチと組み合わせる場合は、手動リセットが動作しない場合があります。
オフピカスイッチは2箇所までとしてください。

ランプ交換後の初期時はFHF32EX-N-Hランプ定格光束（4,950lm）の約70%点灯です。

△安全に関するご注意


- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。
右図を参照してください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ「メロウライン」（FHF32）専用器具です。
当社製適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・本器具は、25mm管専用器具です。



- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けないでください。
指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取り付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

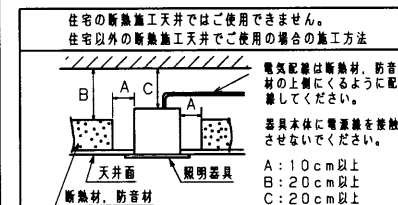


電気配線は断熱材、防音材の上側になるように配線してください。
器具本体に電源線を接触させないでください。

A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上



このチューブは、装着することにより次のような効果が期待できます。

1. ランプに冷風が当たる場合の照度低下を抑える。
2. 蛍光灯が発する紫外線により誘引される虫を少なくする。

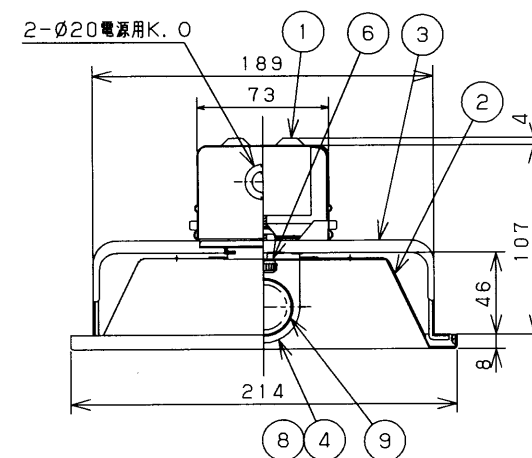

本体・反射板は別梱包、別売です。

適合連結金具：C-116

反射板は差し込み方式です。連結でご使用の場合は連結部の反射端板をはずし、先に取り付ける反射板に連結板（反射板に同梱）を差し込み連結してください。

組合せ形名	本 体	反 射 板
FHR-41478NK-PK9	FHR-41408-PK9	R-4121F
チューブ形名		
CO-40010		



電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	FHR-41478NK-PK9 +CO-40010 電 子 式
100 242	PK	3.5	品 名	東芝蛍光灯器具 FHF32×1
承認	担当	図 番	AA2010-00022-01	
渡邊	室伏		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			